


L3G 06.04 Aansluitingen bluswaternet, Bijlage 3 FAQ

- [V.1](#) Waarom mogen er geen verdeelstukken op vaste appendages worden gebruikt
- [V.2](#) Waaom zijn er verschillende kleuren slangen
- [V.3](#) Bestaat er een speicale training voor aansluiten van storz koppelingen
- [V.4](#) Bestaat er een incident recall over incidenten met brandwater slangen
- [V.5](#) Waarom is brandwater gevaarlijk

Antwoorden

- A.1 Verdeelstukken geven bij onoordeelkundig gebruik de kans dat er momenten op storz koppelingen ontstaan waardoor deze los kunnen komen

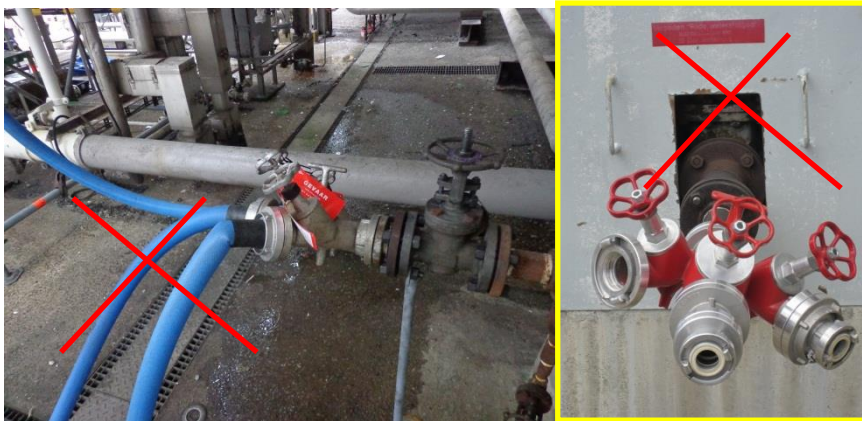

- A.2 Met de verschillende kleuren kan de functionaliteit worden herkend
- Rood Brandweer blussen
 - Geel Brandweer impairment 75 mm
 - Zwart Brandweer impairmnet 150 mm
 - Blauw Plant
- A.3 Nee, maar indien gewenst kan er op afroep aandacht worden besteed tijdens de 3 jaarlijkse training kleine blusmiddelen
- A.4 Bijgaand hyperlink naar E&A <http://eatool.jvservices.com/PrintPage.asp?EventID=265820>
- A.5 Druk is 10 BAR waardoor er bij gebruik slangen grote reactie krachten kunnen ontstaan

Goedkeuring

Naam: U377060
Datum: 06-11-2016
MOC: [EHS2016070045](#)

Document historie

Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan.

Datum	Naam	Wijzigingen
17 januari 2019	ND09252	Namen vervangen door mannummers i.v.m. privacywetgeving
6 november 2016	U762799	Nieuw document